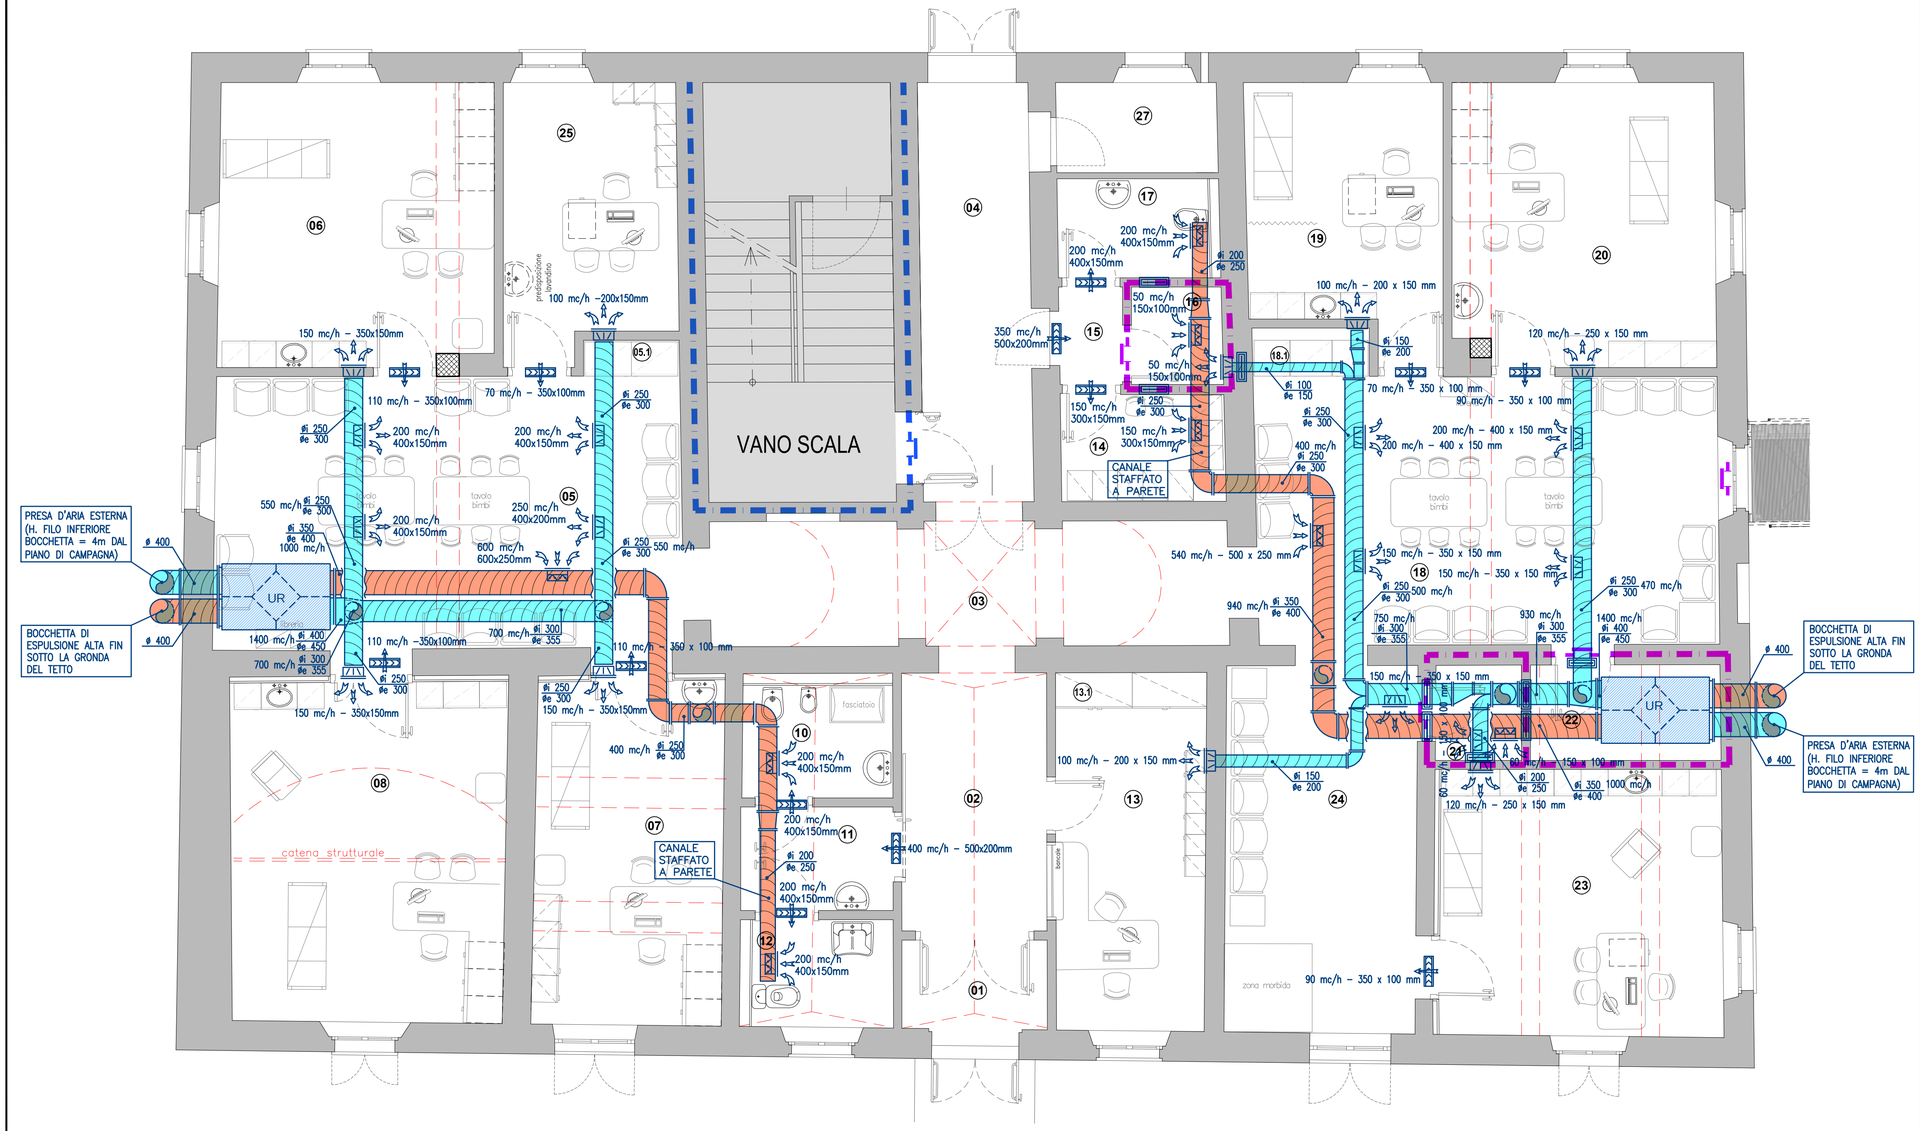

LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

	CANALIZZAZIONE CIRCOLARE DI MANDATA ARIA, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SPIRALATA A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO ISOLAMENTO IN LANA MINERALE spess. 25 mm PER MANDATA ARIA AMBIENTE E A SEMPLICE PARETE PER PRESA D'ARIA ESTERNA
	CANALIZZAZIONE CIRCOLARE DI RIPRESA ARIA, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SPIRALATA A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO ISOLAMENTO IN LANA MINERALE spess. 25 mm PER RIPRESA ARIA AMBIENTE E A SEMPLICE PARETE PER ESPULSIONE ARIA
	BOCCHETTA DI MANDATA ARIA IN ALLUMINO ESTRUSO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI PARALLELE AL LATO MAGGIORE, SERRANDA DI REGOLAZIONE A CONTRASTO, FISSAGGIO CON VITI E CONTROTELAIO PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SU CANALE CIRCOLARE O A PARETE
UR	UNITA' DI RECUPERO CALORE MARCA AERMEC MOD. RPLI 140 O EQUIVALENTE, CON MOTORE INVERTER, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: PORTATA ARIA DI MANDATA : 1400 mc/h – PORTATA ARIA DI RIPRESA : 1000 mc/h STAFFATO A PARETE
	GRIGLIA D'ASPIRAZIONE ARIA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE PARALLELE AL LATO MAGGIORE INCLINATE A 45°, PASSO 25 mm, CON SERRANDA DI REGOLAZIONE E CONTROTELAIO PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE SU CANALE CIRCOLARE O A PARETE
	GRIGLIA DI TRANSITO AFONICA IN ALLUMINIO MONTATA SU PORTA, CON TRAPPOLA ACUSTICA, DOTATA DI ALETTE PARALLELE AL LATO MAGGIORE AVENTI PROFILO ANTILUCE, COMPLETA DI CONTROTELAIOE VITI DI FISSAGGIO IN VISTA
	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 CERTIFICATA, COMPLETA DI SERVOCOMANDO COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, AVENTE LE STESSE DIMENSIONI DEL CANALE SUL QUALE E' INSTALLATA

TABELLA LOCALI :

STANZA	DEST. D' USO	codice INFOSAT®	sup. pav. *	sup. pav. **	altezza locale	superficie finestrata	rapp. illuminante
01	BUSSOLA D'INGRESSO		mq. 3.63		cm. 300/324	mq. 3.00	0.212
02	INGRESSO		mq. 10.51		cm. 300/324		
03	CORRIDOIO		mq. 17.69		cm. 223/350		
04	CORRIDOIO		mq. 12.84			mq. 4.33	0.337
05	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 35.23		cm. 283/309	mq. 1.60	0.045
05.1	MATERIALE PULITO	AMAU 1.10	mq. 1.07		cm. 309		
06	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 20.39	mq. 21.56	cm. 283/309	mq. 3.20	0.157
07	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 17.11	mq. 18.24	cm. 297/307	mq. 3.00	0.175
08	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 24.37	mq. 25.52	cm. 230/321	mq. 2.50	0.103
10	WC PUBBLICO/BAMBINI	AMAU 1.7	mq. 5.43		cm. 300/324		
11	ANTI BAGNO	AMAU 1.7	mq. 4.12		cm. 300/324		
12	WC PUBBLICO/DISABILI	AMAU 1.7	mq. 4.58		cm. 300/324	mq. 1.10	0.240
13	ACCETTAZIONE	AMAU 1.5	mq. 13.34		cm. 280	mq. 1.60	0.120
13.1	MATERIALE PULITO	AMAU 1.12	mq. 1.49		cm. 300/324		
14	SPOGLIATOIO	AMAU 1.9	mq. 4.90				
15	DISIMPEGNO		mq. 1.71				
16	DEP. SPORCO PULIZIE	AMAU 1.11	mq. 2.45		cm. 270		
17	WC PERSONALE	AMAU 1.8	mq. 4.45				
18	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 34.44		cm. 239/268	mq. 1.03	0.030
18.1	MAT. D'USO ATTREZZATURE	AMAU 1.12	mq. 1.31		cm. 268		
19	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 12.76	mq. 13.79	cm. 268	mq. 1.60	0.125
20	AMBULATORIO	AMAU 1	mq. 19.22	mq. 20.41	cm. 239/268	mq. 2.70	0.140
21	DEP. SPORCO	AMAU 1.11	mq. 2.30		cm. 279		
22	LOCALE TECNICO		mq. 5.09		cm. 262/279		
23	AMB. INFERMIERISTICO	AMAU 1	mq. 20.13	mq. 21.29	cm. 262/279	mq. 3.60	0.179
24	ATTESA	AMAU 1.6	mq. 19.51		cm. 315	mq. 3.00	0.154
25	STUDIO MED–COLLOQUIO		mq. 12.69		cm. 309	mq. 1.60	0.126
27	LOCALE CALDAIA		mq. 4.02				

SUP. NETTA = mq. 323.61
SUP. LORDA = mq. 408.5

* SUPERFICIE CALCOLATA ESCLUDENDO L'INGOMBRO DELLA PARETE ATTREZZATA A TUTTA ALTEZZA (MOBILE CON LAVANDINO)

** SUPERFICIE CALCOLATA INCLUDENDO L'INGOMBRO DELLA PARETE ATTREZZATA A TUTTA ALTEZZA (MOBILE CON LAVANDINO)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Università di Modena

AREA OPERATIVA SUD - DISTRETTO n° 4 - FORMIGINE
REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANTILE
CASA DELLA SALUTE "VILLA BIANCHI"

PROGETTAZIONE

Arch. Alba Bassoli
Ing. Ilaria Bajesi
Geom. Maria Angela Mazzetti
P.I. Mauro Magnoni
P.I. Alessandra Cavalieri
P.I. Enrico Manfredi
A.P. Caralambo Nicolakakis

PROG. STRUTTURALE:
Ing. Francesca Barone

PROG. DELLA SICUREZZA:
Ing. Francesca Barone

ELENCO ELABORATI

6.1 Pianta P.T. - Imp. di condizionamento (distribuzione idraulica esterna) 1:100
6.2 Pianta P.T. - Imp. di condizionamento (distribuzione idraulica interna) 1:50
6.3 Pianta P.T. - Imp. di condizionamento (distribuzione aeraulica) 1:50
6.4 Pianta P.T. - Imp. idrico sanitario e di scarico 1:50
6.5 Schema funzionale impianti meccanici /

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI MECCANICI

PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
(DISTRIBUZIONE AERAULICA)

PTR BU | PROGETTO **D_01_18** | SCALA 1:50

IL R.U.P.
Ing. Gerardo Bellettato

VALIDATO DAL R.U.P.
IL 20-02-2019 VERB. N. 57-19

IL DIRETTORE DEL S.U.A.T.
Ing. Gerardo Bellettato

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE	Febbraio 2019
1		
2		

FILE P:\2_PRG_inCorso\asud\D0118_Formigine Cd5\Esecutivo\6-IM\6.3-Condiz (dist. aeraulica).dwg
XRIF Prog - PT [..\xrif\Prog - PT.dwg]
Tabella Locali [..\xrif\Tabella Locali.dwg]
Cartiglio IM [..\xrif\Cartiglio IM.dwg]

6.3

Servizio Unico Attività Tecniche
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435770 - F. +39.059.3963797
sat@ausl.mo.it - P.E.C. ausilmo@pec.ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435.111 - Partita IVA 02241850367
www.ausl.mo.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Sede legale: Via del Pozzo, 71 - 41124 MODENA
T. +39.059.422.2111 - Partita IVA 02241740360
www.aou.mo.it

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N° 5191 STP-A PER: GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI

UNI EN ISO 9001:2008

Questo documento è di proprietà dell' A.U.S.L. di Modena e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.